



# Réaliser une préconisation

## Sélection de la pièce de préconisation

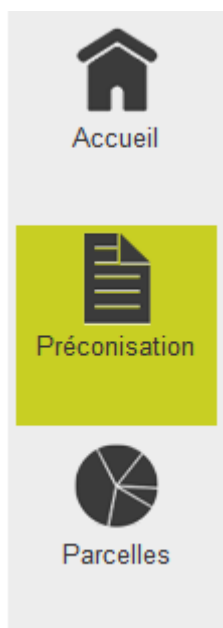

Sélectionner la pièce de préconisation dans la navigation personnalisée ou via le bouton de menu AtysXE puis Préconisation puis Nouvelle préconisation. Cette action ouvre la pièce de préconisation.

## Nouvelle préconisation



Cliquer sur le bouton Nouveau. Cette action permet d'initier la saisie d'une nouvelle préconisation.

## Saisie des informations générales

**Passer en mode d'édition si nécessaire.**


En-tête	Diagnostic	Préconisation
<input type="radio"/> Morte saison	<input checked="" type="radio"/> Tour de plaine	1
Tiers		2 ...
Adresse		3
Culture		4 ...
Stade		5 ...
Date de visite		Date de remise
23/06/2015	6	24/06/2015 7

- 1. Choisir le type de préconisation : Morte saison (prévisionnelle) ou Tour de plaine (effective).
- 2. Choisir le client. Cette action est susceptible de remplir automatiquement l'adresse (3).
- 3. Choisir l'adresse du client.
- 4. Choisir une culture.
- 5. Choisir un stade (dans le cas d'une préconisation de type Tour de plaine).
- 6. Remplir/Modifier la date de visite.
- 7. Remplir/Modifier la date de remise.
- 8. [Renseigner les parcelles.](#)

Une fois le client et la culture renseignés, l'ajout des parcelles est débloqué.

## Renseigner les parcelles

Passer en mode d'édition si nécessaire.



1. Cliquer sur le bouton Ajouter une parcelle.

Liste des parcelles pour un tiers. - Parcelles filtrées par tiers.

Drag a column header here to group by that column


PARCELLE	CULTURE	SURFACE
BLE TENDRE (la Taupine)	BLE GALIBIER	10,5
BLE TENDRE (rivière)	BLE APLATI	24,21

2. Sélectionner une parcelle dans la liste.




3. La parcelle est ajoutée à la liste des parcelles sélectionnées. Chaque bloc est composé : du nom de la parcelle, de la commune liée à la parcelle, de la surface de la parcelle (ha) et de la culture présente sur la parcelle.

**Pour retirer une parcelle :**

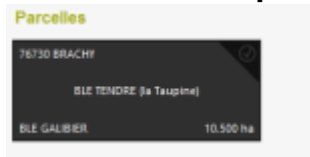

1. Faire un clic droit avec la souris ou un appui long sur un terminal tactile pour sélectionner la/les parcelle(s) à retirer.








2. Cliquer sur le bouton Retirer une parcelle.

Passer ensuite à l'étape de [diagnostic](#).

**Etape 2 - Diagnostic**

**Diagnostic**


Source du diagnostic	     1
Référence source	2
Date d'observations	23/06/2015 3
Observations	
Caractéristiques de la zone	
Caractéristiques de la culture	

**Passer en mode d'édition si nécessaire.**


- 1. Choisir la/les source(s) du diagnostic.
- 2. Renseigner une référence pour la source du diagnostic.
- 3. Choisir/Modifier la date d'observation.
- 4. Choisir une ou plusieurs cible(s).

**Ajouter une référence si la source du diagnostic est un BSV, OAD ou Autre.**

### Renseigner les cibles




1. Cliquer sur Ajouter une cible.

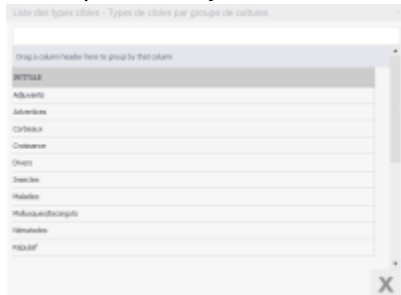

2. Choisir un type de cible dans la première liste.



3. Choisir une cible dans la liste des cibles.

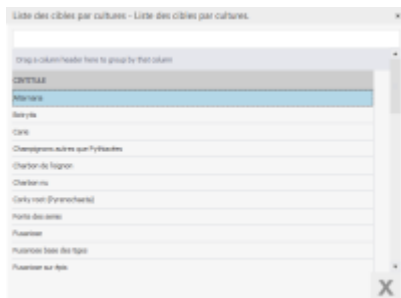


4. Renseigner le seuil de nuisibilité. (Atteint/non atteint).

### Informations facultatives

- Renseigner les observations générales.
- Renseigner les caractéristiques de la zone.
- Renseigner les caractéristiques de la culture.

### Pour retirer une cible de la liste des cibles sélectionnées :

1. Choisir la cible à retirer.




2. Cliquer sur le bouton Supprimer la cible.

Passer ensuite à l'étape de saisie des produits.

### Saisie des produits


Passer en mode d'édition si nécessaire.

Pour ajouter un produit à la préconisation :

1.  Cliquer sur le bouton Ajouter un produit.



2. Choisir la cible du produit dans la première liste. Les cibles qui apparaissent sont celles renseignées dans la partie [Diagnostic : Renseigner les cibles](#).

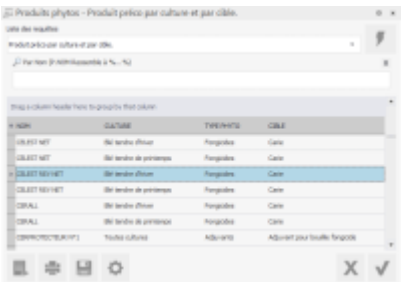

3. Choisir un produit dans la deuxième liste.



4. Choisir une méthode alternative dans la troisième liste.

5. Choisir/Modifier la Dose/ha, le nombre d'application et la surface traitée.

▲ - Cible ▲

Produit	Méthode alternative	Mélange	Dose/ha	Nb. applications	Surface	Total	
Stade opti... : imbibition complète							
Cible : Carie							
CELEST REV NET	PAS D'ALTERNATIVE		0,2	1	10,5 ha	2,1 L	

+ Ajouter un produit    ✎ Editer un produit    ⚙ Vérifier les mélanges    X Supprimer le produit



Pour obtenir plus d'informations sur les produits préconisés, consulter l'onglet [Règlementaire](#).

[Règlementaire](#)



Penser à valider vos modifications une fois la pièce de préconisation terminée.

[Valider](#)

## Réaliser un mélange

Pour réaliser un mélange, saisir un numéro identique dans la case mélange pour chacun des produits mélangés.

Exemple : Pour créer le mélange CLERAVIS 2L/ha + DASH HC 2L/ha, saisir le

chiffre 1 dans les cases "Mélange" de chacun des deux produits. Ces produits seront alors considérés comme appartenant au Mélange 1.

Produit	Méthode alternative	Mélange	Dose/ha	Nb. applications	Surface	Total
Stade opti : 2 feuilles étalées						
Cible : Désherbage						
DASH HC	PAS D'ALTERNATIVE	1	2	1	2,45 ha	4,9 L
CLERAVIS	PAS D'ALTERNATIVE	1	2	1	2,45 ha	4,9 L



Pour retirer un produit d'un mélange, il suffit de supprimer le numéro de mélange de celui-ci.

## Editer une préconisation

1.  Rappeler une pièce de préconisation en cliquant sur le bouton de recherche ou en entrant les premiers caractères de l'identifiant de la pièce de préconisation recherchée.

Préconisations - Actives

Liste des requêtes

Actives

Par références (P.Identification CONTIENT ... OU P.Ident\_Externe CONTIENT ... OU P.Ident\_Info CONTIENT ...)

Drag a column header here to group by that column

Taux_Item	DATE_PRECO	IDENTIFICATION	Type_Preco	Culture
ALEX Sylvain	03/06/2015 15:02:58	PRECO_27	Effective	MAIZ
ALEX Sylvain	03/06/2015 15:09:01	PRECO_26	Effective	BLE TENDRE
ALEX Sylvain	03/06/2015 14:55:38	PRECO_25	Effective	BLE TENDRE
ALEX Sylvain	03/06/2015 13:19:01	PRECO_24	Effective	BLE TENDRE
ALEX Sylvain	02/06/2015 08:24:33	2326917	Effective	BLE TENDRE
ALEX Sylvain	29/04/2015 18:33:56	PRECO_13	Effective	COLZA/HEVER

2. Choisir dans la liste la pièce de préconisation à consulter/éditer. Les informations relatives à la pièce de préconisation s'affichent à l'écran.

3. Modifier les informations. (voir [Saisie des informations générales](#), [Renseigner les parcelles](#), [Diagnostic](#), [Saisir les produits](#)).

## Supprimer une préconisation

1. Répéter les étapes 1 et 2 de la section [Editer une préconisation](#).

2.  Cliquer sur le bouton Supprimer et confirmer la suppression.



Attention la suppression d'une pièce de préconisation est définitive.

## Fonctionnalités avancées

### Données règlementaires

Il est possible de consulter des informations règlementaires relatives aux produits pendant la réalisation de la pièce de préconisation :



Le screenshot montre une interface web avec une barre de navigation à gauche et un contenu principal à droite. La barre de navigation a une section 'Produits' (1) avec un menu déroulant 'CELEST REV NET' et un bouton 'Carte'. Le menu principal a des options 'Informations' (2), 'Substances', 'CLPS', 'Risques' et 'Usages'. Le contenu principal est divisé en sections 'Généralités', 'Application / Usage' (3), 'Sécurité' et 'Mention Abeille'. Les données affichées sont :

Généralités	
Dernière Mise à Jour :	02/02/2015 17:13:08
Type Phyto :	Fongicides

Application / Usage	
ZNT Aquatique :	
ZNT Terrestre :	
Nombre d'application(s) :	1 par an.
Etalon Dose :	0
Dose recommandée (Firme) :	0 l/q
Fractionnement :	Non fixé
Intervalle d'Application :	
Spec. Usage :	Pour une densité de semis de 240 kg/ha soit 12 g de sa/ha.
Mention Abeille :	

Sécurité	
DRE Locaux :	0 heure(s)
DRE Animaux :	0 heure(s)
Toxicité :	SC
DRE Champ :	0 heure(s)
DAR :	0 jour(s)

1. Sélectionner un des produits préconisés.
2. Choisir une catégorie de données règlementaire.
3. Consulter les informations relatives au produit et à la catégorie sélectionnés.

## Vérification des mélanges


L'outil de vérification de mélange permet de contrôler la compatibilité des produits selon les critères suivant :

- Présence d'un produit T ou T+ dans un mélange.
- Incompatibilité de phrases de risque.
- Incompatibilité de substances (pyréthrinoides et imidazoles/triazoles).
- Mélange comportant au moins un produit de classe 4 (ZNT > 100 mètres).

La vérification des mélanges est réalisée automatiquement lors de la tentative de validation de la pièce de préconisation.



Pour vérifier un mélange pendant la préconisation, réaliser votre mélange et cliquer ensuite sur le bouton Vérifier les mélanges.



Si une ou plusieurs incompatibilités sont détectées, une fenêtre indiquant le détail de chacune des incompatibilités apparait.



From: <https://wiki.atysxe.analys-informatique.com/> - Wiki Atys XE

Permanent link: [https://wiki.atysxe.analys-informatique.com/doku.php?id=wiki:preco:wizard\\_preco&rev=1462289498](https://wiki.atysxe.analys-informatique.com/doku.php?id=wiki:preco:wizard_preco&rev=1462289498)

Last update: 2016/05/03 09:31

